

仮

認定番号 2311-022200-04

認定合格証

建わく(標準わく)

FT-1217C-CH

(MT-1217C-CH

MT-1217-CH

MT-1217DNK-CH

MT-917-CH

FT-1215D-CH

MT-1217DNT70-CH

MT-1217CNT-CH

FT-1217D-CH

MT-1217DNT-CH

MT-917NT-CH

FT-915-CH

MT-917NT70-CH)

FT-1217-CH

MT-1217D-CH

FT-917-CH

MT-917NK-CH

MT-1217CNT70-CH


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年11月30日

光洋機械産業株式会社 殿
(無錫市晨源建築器材有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤






試験番号 2311-022200-0401

発行日：2023年11月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊田 誠



- 申請者 光洋機械産業株式会社
- 工場名 無錫市晨源建築器材有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 建わく(標準わく)FT-1217C-CH 5枚
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第1章わく組足場用の部材 第1節建わく
- 試験実施日 2023年11月2日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第2条及び第3条に適合している。

(2) 強度等

規格第4条,第5条及び第7条に適合している。

(2)-1 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	85.6	85.9	87.9	94.3	87.4	88.2
厚生労働大臣規格による値	強度 73.5 kN 以上					平均値 78.4 kN以上

(2)-2 たわみ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5
荷重9.81kN時の鉛直たわみ量[mm]	6.1	6.2	6.3	6.4	6.2
厚生労働大臣規格による値	10mm以下				

(2)-3 引張試験(交さ筋かいピン)

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	12 中止	12 中止	12 中止	12 中止	12 中止	—
厚生労働大臣規格による値	強度 5.88 kN 以上					平均値 6.37 kN以上

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第8条に適合している。

8 特記事項

特になし



認定番号 2311-022200-05

認定合格証

建わく(簡易わく)

FT-617A-CH

(FT-617-CH

MT-617A-CH

MT-617ANT-CH

MT-617ANK-CH

MT-617-CH

MT-617ANT70-CH

FT-615A-CH)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年11月30日

光洋機械産業株式会社 殿
(無錫市晨源建築器材有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2311-022200-0501

発行日：2023年11月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊 康男



- 1 申請者 光洋機械産業株式会社
- 2 工場名 無錫市晨源建築器材有限公司 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 建わく(簡易わく)FT-617A-CH 5枚
- 4 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第1章わく組足場用の部材 第1節建わく
- 5 試験実施日 2023年11月2日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

規格第2条及び第3条に適合している。

(2) 強度等

規格第4条、第5条及び第7条に適合している。

(2)-1 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	76.6	79.5	76.9	77.5	77.2	77.5
厚生労働大臣規格による値	強度 63.7 kN 以上			平均値 68.6 kN以上		

(2)-2 たわみ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5
荷重9.81kN時の鉛直たわみ量[mm]	2.1	2.2	2.4	2.2	2.3
厚生労働大臣規格による値	10mm以下				

(2)-3 引張試験(交さ筋かいピン)

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	12 中止	12 中止	12 中止	12 中止	12 中止	—
厚生労働大臣規格による値	強度 5.88 kN 以上			平均値 6.37 kN以上		

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第8条に適合している。

8 特記事項

特になし



認定番号 1901-01711-16

認定合格証

わく組足場用の建わくの脚柱ジョイント
SA-28-1SG
(SA-27-1SG)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2019年 1月31日

アサヒ産業株式会社 殿
(株新昭鋼機 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 伊藤 正人






試験番号 1901-01711-1601

発行日 2019年1月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 伊藤 正人



- 1 申請者 アサヒ産業株式会社
- 2 工場名 (株)新昭鋼機 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 わく組足場用の建わくの脚柱ジョイント SA-28-1SG 5本
- 4 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第5章継手金具 第1節わく組足場用の建わくの脚柱ジョイント
- 5 試験実施日 2019年1月9日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

規格第50条に適合している。

(2) 強度等

規格第51条に適合している。

引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	19.12	18.46	19.69	18.78	17.89	18.7
厚生労働大臣規格による値	強度 9.81kN以上				平均値 10.8kN以上	

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第52条に適合している。

8 特記事項

特になし



認定番号 2404-022001-10

認定合格証

床付き布わく

FSHR-1805B45W

(FSHR-1505B45W

MSHR-1805B45W

MSHR-905B45W

FSHR-1205B45

MSHR-1805B45

MSHR-905B45

FSHR-1505R45W

MSHR-1805R45W

MSHR-905R45W

FSHR-1205R45

MSHR-1805R45

MSHR-905R45

FSHR-1205B45W

MSHR-1505B45W

FSHR-1805B45

FSHR-905B45

MSHR-1505B45

MSHR-605B45

FSHR-1205R45W

MSHR-1505R45W

FSHR-1805R45

FSHR-905R45

MSHR-1505R45

MSHR-605R45)

FSHR-905B45W

MSHR-1205B45W

FSHR-1505B45

FSHR-605B45

MSHR-1205B45

FSHR-1805R45W

FSHR-905R45W

MSHR-1205R45W

FSHR-1505R45

FSHR-605R45

MSHR-1205R45


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年 4月30日

光洋機械産業株式会社 殿
(西脇工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤






認定試験成績書

試験番号 2404-022001-1002

発行日：2024年4月30日

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊瀬 康男



- 申請者 光洋機械産業株式会社
- 工場名 西脇工場
- 種類、型式及び数量 床付き布わく FSHR-1805B45W 10枚
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第1章わく組足場用の部材 第4節床付き布わく
- 試験実施日 2024年4月12日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第21条に適合している。

(2) 強度等

規格第22条に適合している。

(2)-1 たわみ及び曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
荷重1.95kN時の鉛直たわみ量[mm]	6.3	6.3	6.2	6.4	6.3	—
強度[kN]	8 中止	8 中止	8 中止	8 中止	8 中止	—
厚生労働大臣規格による値	鉛直たわみ量					11mm 以下
	強度					強度 4.90 kN 以上 平均値 5.40 kN以上

(2)-2 つかみ金具の本体及び取付部のせん断試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	22 中止	22 中止	22 中止	22 中止	22 中止	—
厚生労働大臣規格による値	強度 17.5 kN 以上					平均値 19.6 kN以上

(2)-3 つかみ金具の外れ止めのせん断試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	6 中止	6 中止	6 中止	6 中止	6 中止	—
厚生労働大臣規格による値	強度 2.94 kN 以上					平均値 3.24 kN以上

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第24条に適合している。

8 特記事項

厚生労働大臣が定める規格の関係規定の適用除外が認められた仮設機材



認定番号 2307-022002-08

認定合格証

交さ筋かい

FX-1812-SR

(FX-1809-SR

FX-1509-SR

FX-1209-SR

FX-906-SR

Z-3-SR

MX-1806-SR

MX-1512-SR

MX-1504-SR

MX-1207-SR

MX-909-SR

MX-902-SR

MX-602-SR)

FX-1806-SR

FX-1506-SR

FX-1206-SR

FX-902-SR

MX-1812-SR

MX-1804-SR

MX-1509-SR

MX-1502-SR

MX-1206-SR

MX-907-SR

MX-607-SR

FX-1802-SR

FX-1502-SR

FX-1202-SR

FX-606-SR

MX-1809-SR

MX-18028-SR

MX-1507-SR

MX-1212-SR

MX-1204-SR

MX-906-SR

MX-606-SR

FX-1512-SR

FX-1212-SR

FX-909-SR

FX-602-SR

MX-1807-SR

MX-1802-SR

MX-1506-SR

MX-1209-SR

MX-1202-SR

MX-904-SR

MX-604-SR


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年 7月31日

光洋機械産業株式会社 殿
(KYC反町(株) 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 健男






試験番号 2307-022002-0801

発行日：2023年7月31日

認定試験成績書

一般社団法人
会 長



- 1 申請者 光洋機械産業株式会社
2 工場名 KYC反町(株) 本社工場
3 種類、型式及び数量 交さ筋かい FX-1812-SR 10本
4 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号)
第1章わく組足場用の部材 第2節交さ筋かい
5 試験実施日 2023年7月13日
6 試験場所 東京試験所
7 試験結果

(1) 構造

規格第11条に適合している。

(2) 強度等

規格第12条に適合している。

圧縮試験

200kN 圧縮試験機 IP-20R-V32

供試体組 No.	1		2		3		4		5		平均値
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
強度 [kN]	8.67		8.76		8.93		8.76		8.74		8.77
厚生労働大臣規格による値	強度 7.35 kN 以上										平均値 8.04 kN 以上

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第13条に適合している。

8 特記事項

特になし



認定番号 2205-02284-42

認定合格証

階段枠(第1種)

FNK-15AL-CD

FNK-19AL-CD

(MNK-19AL-CD FNK-18AL-CD MNK-18AL-CD

FNK-17AL-CD MNK-17AL-CD)

FNK-19SAL-CD

(FNK-18SAL-CD)

MH-9NAL-CD

MH-18NFAL-CD

(MH-18NAL-CD)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する


なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2022年5月31日

光洋機械産業株式会社 殿
(大連智和塗装有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤






試験番号 2205-02284-4201

発行日：2022年5月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長



- 1 申請者 光洋機械産業株式会社
- 2 工場名 大連智和塗装有限公司 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 階段枠(第1種 単独使用タイプ)FNK-15AL-CD 3台
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「階段枠」
- 5 試験実施日 2022年4月22日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 踏板及び支持材のたわみ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.		1	2	3
荷重1.96kN時の	鉛直たわみ量	9.0	9.3	9.4
鉛直たわみ量[mm]	踏板のみのたわみ量	1.7	1.8	2.1
認定基準による値	鉛直たわみ量	25mm以下		
	踏板のみのたわみ量	15mm以下		

(2)-2 支持材の曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	平均値
強度[kN]	8.70	8.67	9.14	8.83
認定基準による値	強度 4.90kN 以上		平均値 5.39kN 以上	

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし




試験番号 2205-02284-4202

発行日：2022年5月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊田 実典



- 1 申請者 光洋機械産業株式会社
- 2 工場名 大連智和塗装有限公司 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 階段枠(第1種)FNK-19AL-CD 3台
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「階段枠」
- 5 試験実施日 2022年4月22日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 踏板及び支持材のたわみ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.		1	2	3
荷重1.96kN時の 鉛直たわみ量[mm]	鉛直たわみ量	10.9	11.3	11.2
	踏板のみのたわみ量	1.7	1.8	2.2
認定基準による値	鉛直たわみ量	25mm以下		
	踏板のみのたわみ量	15mm以下		

(2)-2 支持材の曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	平均値
強度[kN]	8.98	9.45	8.96	9.13
認定基準による値	強度 4.90kN 以上		平均値 5.39kN 以上	

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし




試験番号 2205-02284-4203

発行日：2022年5月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会 長 豊 田 泰 典



- 1 申請者 光洋機械産業株式会社
- 2 工場名 大連智和塗装有限公司 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 階段枠(第1種)FNK-19SAL-CD 3台
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「階段枠」
- 5 試験実施日 2022年4月22日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 踏板及び支持材のたわみ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供 試 体 No.		1	2	3
荷重1.96kN時の 鉛直たわみ量[mm]	鉛直たわみ量	11.3	11.8	11.8
	踏板のみのたわみ量	2.8	3.0	2.8
認定基準による値	鉛直たわみ量	25mm以下		
	踏板のみのたわみ量	15mm以下		

(2)-2 支持材の曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供 試 体 No.	1	2	3	平均値
強 度[kN]	8.46	8.15	9.13	8.58
認 定 基 準 に よ る 値	強度 4.90kN 以上		平均値 5.39kN 以上	

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特 記 事 項

特になし




試験番号 2205-02284-4204

発行日：2022年5月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会 長



- 1 申請者 光洋機械産業株式会社
- 2 工場名 大連智和塗装有限公司 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 階段枠(第1種 単独使用タイプ)MH-9NAL-CD 3台
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「階段枠」
- 5 試験実施日 2022年4月22日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 踏板及び支持材のたわみ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供 試 体 No.		1	2	3
荷重1.96kN時の 鉛直たわみ量[mm]	鉛直たわみ量	4.1	3.9	3.8
	踏板のみのたわみ量	1.2	1.4	1.1
認定基準による値	鉛直たわみ量	25mm以下		
	踏板のみのたわみ量	15mm以下		

(2)-2 支持材の曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供 試 体 No.	1	2	3	平均値
強 度[kN]	10 中止	10 中止	10 中止	—
認 定 基 準 に よ る 値	強度 4.90kN 以上		平均値 5.39kN 以上	

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特 記 事 項

特になし




試験番号 2205-02284-4205

発行日：2022年5月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会 長



- 1 申請者 光洋機械産業株式会社
- 2 工場名 大連智和塗装有限公司 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 階段枠(第1種)MH-18NFAL-CD 3台
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「階段枠」
- 5 試験実施日 2022年4月22日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 踏板及び支持材のたわみ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.		1	2	3
荷重1.96kN時の 鉛直たわみ量[mm]	鉛直たわみ量	10.9	11.1	10.8
	踏板のみのたわみ量	1.2	1.3	1.4
認定基準による値	鉛直たわみ量	25mm以下		
	踏板のみのたわみ量	15mm以下		

(2)-2 支持材の曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	平均値
強度[kN]	10 中止	9.87	9.99	—
認定基準による値	強度 4.90kN 以上		平均値 5.39kN 以上	

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし



認定番号 2404-022001-35

認定合格証

金属製足場板

BAN-4025H-N

(BAN-3625H-N

BAN-1025H-N

BAN-1525H-N

BAN-3025HA-N

BAN-3525HA-N

BAN-3025H-N

BAN-3525H-N

BAN-4025HA-N

BAN-2025HA-N

BAN-2525HA-N

BAN-2025H-N

BAN-2525H-N

BAN-3625HA-N

BAN-1025HA-N

BAN-1525HA-N)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年 4月30日

光洋機械産業株式会社 殿
(西脇工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤






試験番号 2404-022001-3501

発行日：2024年4月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 堀江 実男



- 申請者 光洋機械産業株式会社
- 工場名 西脇工場
- 種類、型式及び数量 金属製足場板 BAN-4025H-N 5枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「金属製足場板」
- 試験実施日 2024年4月12日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

たわみ及び曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
荷重0.97kN時の鉛直たわみ量[mm]	8.5	8.0	8.7	8.3	8.2	—
強度[kN]	3.65	3.67	3.66	3.65	3.65	3.65
認定基準による値	鉛直たわみ量		11mm 以下			
	強度		強度 2.93 kN 以上		平均値 3.18 kN以上	

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし



認定番号 2407-062001-11

認定合格証

持送りわく(伸縮型)
HGB-500

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年 7月31日

平和技研株式会社 殿
(本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男





試験番号 2407-062001-1103

発行日：2024年7月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊田 康男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 本社工場
- 種類、型式及び数量 持送りわく(伸縮型)HGB-500 16枚
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第1章わく組足場用の部材 第5節持送りわく
- 試験実施日 2024年7月4日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第27条に適合している。

(2) 強度等

規格第28条及び第29条に適合している。

(2)-1 強度試験(中央部)

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	1				2				平均値
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	
強度[kN]	72 中止				72 中止				—
厚生労働大臣規格による値	強度 35.3 kN 以上				平均値 39.2 kN以上				

(2)-2 取付金具の滑り試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	1				2			
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	7	8
荷重23.5kN時における滑り量[mm]	0.4	0.2	0.4	0.5	0.2	0.2	0.6	0.3
厚生労働大臣規格による値	10mm 以下							

(2)-3 強度試験(先端部)

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	3				4				平均値
供試体 No.	9	10	11	12	13	14	15	16	
強度[kN]	33.3				33.4				33.3
厚生労働大臣規格による値	強度 22.8 kN 以上				平均値 25.5 kN以上				

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第30条に適合している。

8 特記事項

特になし



認定番号 2407-062001-11

認定合格証

持送りわく(伸縮型)
HGB-750


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年 7月31日

平和技研株式会社 殿
(本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2407-062001-1104

発行日：2024年7月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊田 康男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 本社工場
- 種類、型式及び数量 持送りわく(伸縮型)HGB-750 16枚
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第1章わく組足場用の部材 第5節持送りわく
- 試験実施日 2024年7月4日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第27条に適合している。

(2) 強度等

規格第28条及び第29条に適合している。

(2)-1 強度試験(中央部)

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	1				2				平均値
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	
強度[kN]	67.0				62.1				64.5
厚生労働大臣規格による値	強度 35.3 kN 以上				平均値 39.2 kN以上				

(2)-2 取付金具の滑り試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	1				2			
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	7	8
荷重23.5kN時における滑り量[mm]	1.2	0.8	0.8	0.6	0.9	0.9	1.2	0.8
厚生労働大臣規格による値	10mm 以下							

(2)-3 強度試験(先端部)

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	3				4				平均値
供試体 No.	9	10	11	12	13	14	15	16	
強度[kN]	28.4				28.8				28.6
厚生労働大臣規格による値	強度 22.8 kN 以上				平均値 25.5 kN以上				

注: 平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第30条に適合している。

8 特記事項

特になし



認定番号 2407-062001-11

認定合格証

持送りわく(伸縮型)
HGB-1000

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年 7月31日

平和技研株式会社 殿
(本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男





試験番号 2407-062001-1105

発行日：2024年7月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮工業会
会長 豊田 康男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 本社工場
- 種類、型式及び数量 持送りわく(伸縮型)HGB-1000 16枚
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第1章わく組足場用の部材 第5節持送りわく
- 試験実施日 2024年7月4日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第27条に適合している。

(2) 強度等

規格第28条及び第29条に適合している。

(2)-1 強度試験(中央部)

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	1				2				平均値
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	
強度[kN]	53.2				53.5				53.3
厚生労働大臣規格による値	強度 35.3 kN 以上				平均値 39.2 kN以上				

(2)-2 取付金具の滑り試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	1				2			
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	7	8
荷重23.5kN時における滑り量[mm]	0.2	0.8	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4
厚生労働大臣規格による値	10mm 以下							

(2)-3 強度試験(先端部)

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	3				4				平均値
供試体 No.	9	10	11	12	13	14	15	16	
強度[kN]	26.8				26.5				26.6
厚生労働大臣規格による値	強度 22.8 kN 以上				平均値 25.5 kN以上				

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第30条に適合している。

8 特記事項

特になし



認定番号 0702-13001-43

認定合格証

階段開口部用手すりわく


UK-SG1

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期限は認定日より9ヶ月とする


認定日 平成19年 2月28日

上田機工株式会社 殿
(本社工場)

社団法人 仮設工業
会長 尾 瀬



試験成績書



総数 2頁中の 2頁
試験番号 0702-13001-4301


1. 仮設機材の種類、型式及び数量 階段開口部用手すりわく UK-SG1 3枚
2. 試験方法 社団法人仮設工業会制定の認定基準、第16章わく組足場の階段開口部用手すりわくによる。
3. 構造等 構造図のとおりで、上記の基準に適合している。

4. 試験結果

手すり材の水平移動量試験

供試体 No.	1	2	3
荷重0~0.40kN 時の水平移動量 mm	41	57	52
認定基準による値	100mm以下		

構造図

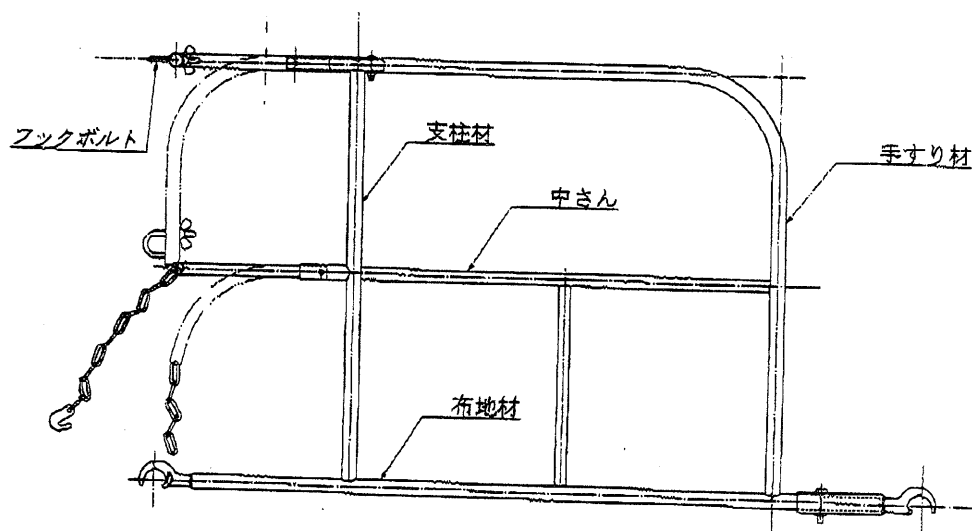



認定番号 2403-023001-14

認定合格証

壁つなぎ用金具
1806NF-A
(1806NF)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年 3月31日

株式会社国元商会 殿
(鶴見工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男





試験番号 2403-023001-1403

発行日: 2024年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人
会 長



- 申請者 株式会社国元商会
- 工場名 鶴見工場
- 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 1806NF-A 10本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第4章壁つなぎ用金具
- 試験実施日 2024年3月7日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第45条に適合している。

(2) 強度等

規格第46条に適合している。

(2)-1 引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	37.80	37.89	37.44	38.46	37.25	37.76
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上				平均値 9.80 kN以上	

(2)-2 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	—
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上				平均値 9.80 kN以上	

注: 平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第47条に適合している。

8 特記事項

厚生労働大臣が定める規格の関係規定の適用除外が認められた仮設機材

仮

認定番号 2403-023001-14

認定合格証

壁つなぎ用金具

2D-ANF-A

(2D-ANF)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年 3月31日

株式会社国元商会 殿
(鶴見工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男






試験番号 2403-023001-1404

発行日: 2024年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 博隆 康男



- 申請者 株式会社国元商会
- 工場名 鶴見工場
- 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 2D-ANF-A 10本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第4章壁つなぎ用金具
- 試験実施日 2024年3月7日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第45条に適合している。

(2) 強度等

規格第46条に適合している。

(2)-1 引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	13.42	14.05	13.10	13.57	14.61	13.75
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上					平均値 9.80 kN以上

(2)-2 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	16.36	18.28	19.97	17.54	18.01	18.03
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上					平均値 9.80 kN以上

注: 平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第47条に適合している。

8 特記事項

厚生労働大臣が定める規格の関係規定の適用除外が認められた仮設機材



認定番号 2403-023001-14

認定合格証

壁つなぎ用金具
2D-BNF-A
(2D-BNF)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年 3月31日

株式会社国元商会 殿
(鶴見工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男






試験番号 2403-023001-1405

発行日: 2024年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 博隆 康男



- 申請者 株式会社国元商会
- 工場名 鶴見工場
- 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 2D-BNF-A 10本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第4章壁つなぎ用金具
- 試験実施日 2024年3月7日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第45条に適合している。

(2) 強度等

規格第46条に適合している。

(2)-1 引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	15.00	13.62	15.01	13.85	13.75	14.24
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上				平均値 9.80 kN以上	

(2)-2 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	13.37	13.22	13.18	12.85	13.59	13.24
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上				平均値 9.80 kN以上	

注: 平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第47条に適合している。

8 特記事項

厚生労働大臣が定める規格の関係規定の適用除外が認められた仮設機材



認定番号 2403-023001-14

認定合格証

壁つなぎ用金具

2D-CNF-A

(2D-CNF)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年 3月31日

株式会社国元商会 殿
(鶴見工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2403-023001-1406

発行日: 2024年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男



- 申請者 株式会社国元商会
- 工場名 鶴見工場
- 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 2D-CNF-A 10本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第4章壁つなぎ用金具
- 試験実施日 2024年3月7日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第45条に適合している。

(2) 強度等

規格第46条に適合している。

(2)-1 引張試験

100kN ねじ式一軸試験機 AG-100kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	16.48	15.97	16.54	14.98	15.22	15.83
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上			平均値 9.80 kN以上		

(2)-2 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	13.15	14.07	12.67	14.15	11.19	13.04
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上			平均値 9.80 kN以上		

注: 平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第47条に適合している。

8 特記事項

厚生労働大臣が定める規格の関係規定の適用除外が認められた仮設機材



認定番号 2402-062001-19

認定合格証

緊結金具(兼用直交型)

HKCR-直交

(HKCR-LB直交 HKCR-RTB直交 HKCR-RTB2直交)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年 2月29日

平和技研株式会社 殿
(本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2402-062001-1907

発行日：2024年2月29日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊 隆 男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 本社工場
- 種類、型式及び数量 緊結金具(兼用直交型) HKCR-直交 10個
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第6章緊結金具
- 試験実施日 2024年1月29日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第65条に適合している。

(2) 強度等

規格第66条に適合している。

引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供 試 体 組 No.		1		2		3		4		5		平均値
供 試 体 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
荷重 0～9.81kNにおける ローラーの中心間の距離の 変化量[mm]	締付トルク 3.43kN・cm	4.5		4.5		4.5		8.1		7.1		—
	締付トルク 4.41kN・cm	4.4		4.4		4.5		7.3		6.6		—
強 度 [kN]		21.4		21.2		20.4		20.3		20.6		20.7
厚生労働大臣規格による値	変 化 量	10mm 以下										
	強 度	強度14.7 kN 以上 平均値 15.7 kN以上										

注: 平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第67条に適合している。

8 特記事項

特になし



認定番号 2502-062001-19

認定合格証

緊結金具(兼用自在型)

HKCR-自在

(HKCR-LB自在

HKCR-RTB自在

HKCR-RTB2自在)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2025年 2月28日

平和技研株式会社 殿
(本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男





試験番号 2502-062001-1908

発行日：2025年2月28日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊田 康男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 本社工場
- 種類、型式及び数量 緊結金具(兼用自在型)HKCR-自在 10個
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第6章緊結金具
- 試験実施日 2025年1月31日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第65条に適合している。

(2) 強度等

規格第66条に適合している。

引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供 試 体 組 No.		1		2		3		4		5		平均値
供 試 体 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
荷重0.49～7.35kNにおける ローラーの中心間の距離の 変化量[mm]	締付トルク 3.43kN・cm	4.2		4.2		4.3		6.1		5.5		—
	締付トルク 4.41kN・cm	3.7		3.8		3.6		5.1		5.0		—
強 度 [kN]		19.40		19.16		19.02		19.13		19.99		19.3
厚生労働大臣規格による値	変 化 量	10mm 以下										
	強 度	強度9.81kN以上 平均値 10.8 kN以上										

注：平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第67条に適合している。

8 特記事項

特になし



認定番号 2502-062001-20

認定合格証

固定型ベース金具
HKB

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2025年 2月28日

平和技研株式会社 殿
(本社工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男






試験番号 2502-062001-2001

発行日：2025年2月28日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男



- 1 申請者 平和技研株式会社
- 2 工場名 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 固定型ベース金具 HKB 5個
- 4 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第7章ベース金具 第1節固定型ベース金具
- 5 試験実施日 2025年1月29日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果
 - (1) 構造
規格第70条に適合している。
 - (2) 表示
規格第71条に適合している。
- 8 特記事項
特になし



認定番号 2307-022002-49

認定合格証

はりわく(第1種)
W-40-SR


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年 7月31日

光洋機械産業株式会社 殿
(KYC反町(株) 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤






試験番号 2307-022002-4901

発行日：2023年7月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 田中 康典



- 申請者 光洋機械産業株式会社
- 工場名 KYC反町(株) 本社工場
- 種類、型式及び数量 はりわく (2スパン用) W-40-SR 6枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「はりわく等」
- 試験実施日 2023年7月13日
- 試験場所 東京試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

たわみ曲げ及び支持点部の強度試験

200kN 圧縮試験機 IP-20R-V32

供 試 体 組 No.		1		2		3		平均値
供 試 体 No.		1	2	3	4	5	6	
荷重4.90kN時の鉛直たわみ量[mm]		14.9		14.6		14.8		—
強 度[kN]		22.5		22.2		22.7		22.4
認定基準による値	鉛直たわみ量	30mm以下						
	強 度	15.7kN 以上				平均値 17.3kN 以上		

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし



認定番号 2307-022002-49

認定合格証

はりわく(第2種)

W-60N-SR


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年 7月31日

光洋機械産業株式会社 殿
(KYC反町(株) 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤






試験番号 2307-022002-4902

発行日：2023年7月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会 長



- 申請者 光洋機械産業株式会社
- 工場名 KYC反町(株) 本社工場
- 種類、型式及び数量 はりわく (3スパン用) W-60N-SR 6枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「はりわく等」
- 試験実施日 2023年7月12日
- 試験場所 東京試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

たわみ曲げ及び支持点部の強度試験

200kN 圧縮試験機 IP-20R-V32

供 試 体 組 No.		1		2		3		平均値
供 試 体 No.		1	2	3	4	5	6	
荷重4.90kN時の鉛直たわみ量[mm]		3.4		3.3		2.9		—
		2.9		3.1		2.9		
強 度[kN]		40中止		40中止		40中止		—
認定基準による値	鉛直たわみ量	15mm以下						
	強 度	19.6kN 以上				平均値 21.6kN 以上		

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし



認定番号 2307-022002-49

認定合格証

はりわく(第3種)

W-80-SR


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年 7月31日

光洋機械産業株式会社 殿
(KYC反町(株) 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤






試験番号 2307-022002-4903

発行日：2023年7月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会 長



- 申請者 光洋機械産業株式会社
- 工場名 KYC反町(株) 本社工場
- 種類、型式及び数量 はりわく (4スパン用) W-80-SR 6枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「はりわく等」
- 試験実施日 2023年7月13日
- 試験場所 東京試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

たわみ曲げ及び支持点部の強度試験

200kN 圧縮試験機 IP-20R-V32

供 試 体 組 No.		1		2		3		平均値
供 試 体 No.		1	2	3	4	5	6	
荷重4.90kN時の鉛直たわみ量[mm]		3.1		3.3		3.1		—
		—		—		—		
強 度[kN]		40中止		40中止		40中止		—
認定基準による値	鉛直たわみ量	20mm以下						
	強 度	19.6kN 以上				平均値 21.6kN 以上		

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし



認定番号 2304-022001-51

認定合格証

はり渡し

FWB-12

(FWB-9

MWB-6)

FWB-6

MWB-12

MWB-9


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年 4月30日

光洋機械産業株式会社 殿
(西脇工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤






試験番号 2304-022001-5101

発行日： 2023年4月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊 隆 男



- 1 申請者 光洋機械産業株式会社
- 2 工場名 西脇工場
- 3 種類、型式及び数量 はり渡し FWB-12 5本
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「はりわく等」
- 5 試験実施日 2023年4月10日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果
 - (1) 構造
認定基準「構造」に適合している。
 - (2) 表示
認定基準「表示」に適合している。
- 8 特記事項
特になし



認定番号 2304-022001-50

認定合格証

はり受け金具
WH-5


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年 4月30日

光洋機械産業株式会社 殿
(西脇工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤






試験番号 2304-022001-5001

発行日：2023年4月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊田 誠男



- 1 申請者 光洋機械産業株式会社
- 2 工場名 西脇工場
- 3 種類、型式及び数量 はり受け金具 WH-5 5個
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「はりわく等」
- 5 試験実施日 2023年4月10日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果
 - (1) 構造
認定基準「構造」に適合している。
 - (2) 表示
認定基準「表示」に適合している。
- 8 特記事項
特になし



認定番号 2404-062202-21

認定合格証

ジャッキ型ベース金具
HJB
(HJB-HD)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年 4月30日

平和技研株式会社 殿
(張家港市大平金属製品廠 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男






試験番号 2404-062202-2101

発行日：2024年4月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 菅野 康男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 張家港市大平金属製品廠 本社工場
- 種類、型式及び数量 ジャッキ型ベース金具 HJB 10本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号)
- 試験実施日 2024年4月2日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第74条に適合している。

(2) 強度等

規格第75条に適合している。

(2)-1 圧縮試験(使用高を最大としたとき)

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	46.7	48.8	52.1	49.4	52.7	49.9
厚生労働大臣規格による値	強度 36.0kN 以上			平均値 40.2kN以上		

(2)-2 圧縮試験(使用高を200mmとしたとき)

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	46.4	56.0	50.7	55.9	49.3	51.6
厚生労働大臣規格による値	強度 39.2kN 以上			平均値 44.1kN以上		

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第77条に適合している。

8 特記事項

特になし